

TR MONTAJ KILAVUZU


EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Cemer®

DGHS 102




Hazırlayan : Mustafa BADOĞLU
Onaylayan : Ümit ÇİÇEK




151.02.02.23024
151.02.02.23043
151.02.02.23044
151.02.02.23045
151.02.02.23046
151.02.02.23047

A1 x20




151.02.02.23023

A2 x2




151.01.17.01771

A3 x5




151.01.17.01774

A4 x1




151.01.94.00614

A5 x2




151.01.17.01772

A6 x28




151.02.21.00205

MP x20




151.02.21.00215

MPK x20




151.02.21.00218

GT x22




150.08.02.00001

M10x35 x20




151.03.14.00203
151.03.14.00205
151.03.14.00206
151.03.14.00207

L 24 x27




151.03.14.00113
151.03.14.00115
151.03.14.00116
151.03.14.00117

L 06 x27




150.08.01.00029

M10x25 x2




150.08.02.00022

M10x30 x18



150.08.08.00024

M8-R x20




150.08.02.00001

M8 x 17 x200




150.08.08.00121

M8x80 x26




150.08.02.00003

M8 x 14 x228

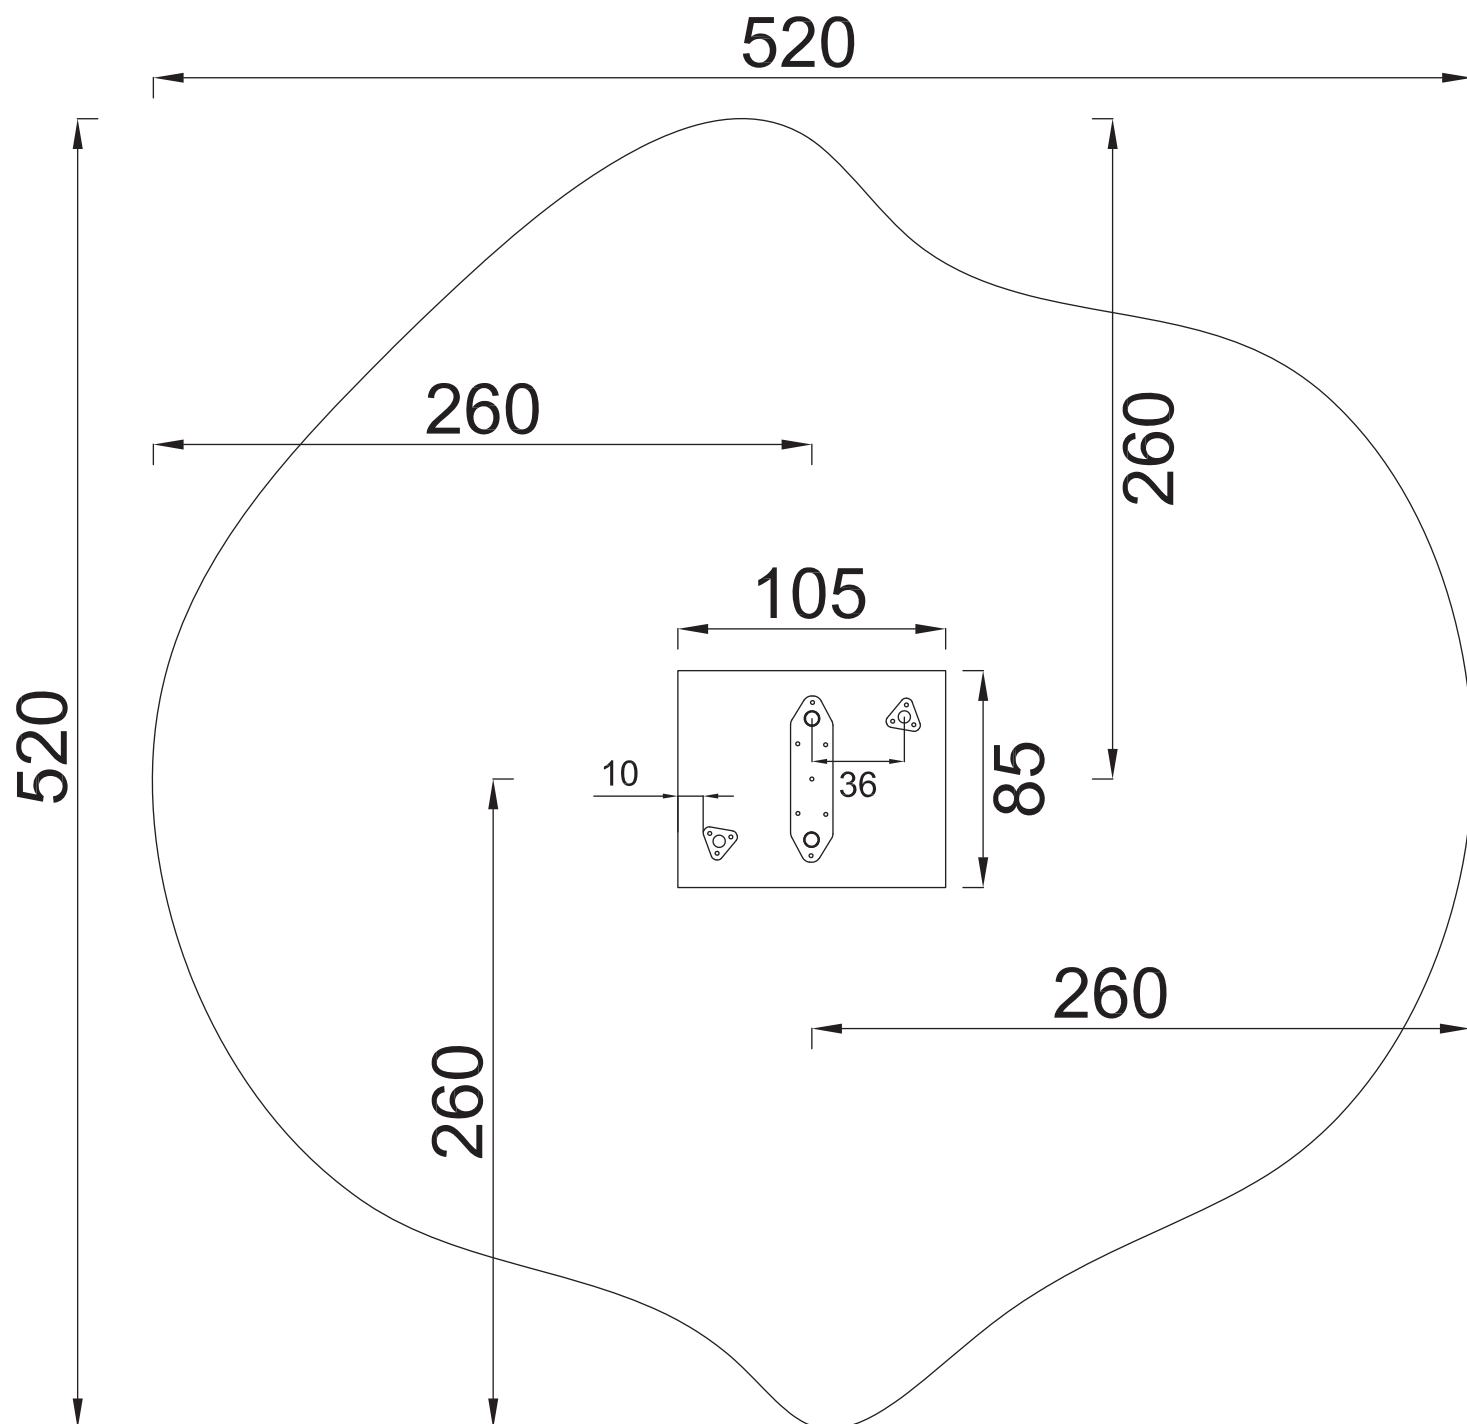


M8 x 80

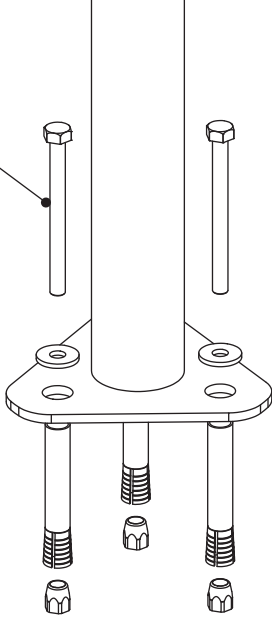


x2

M8 x 80

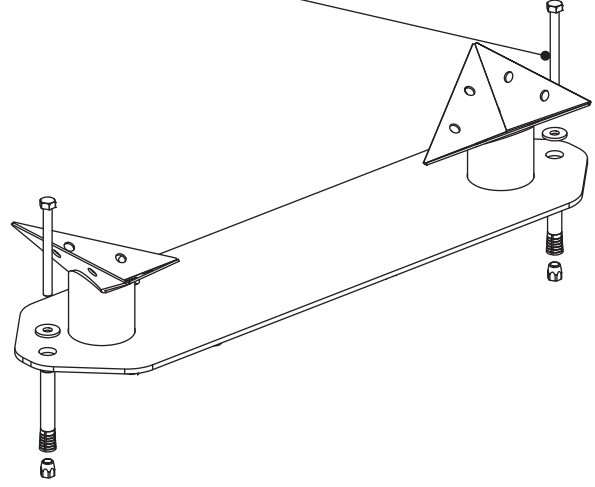


x1

TOPRAK ZEMİN
SOIL FLOOR



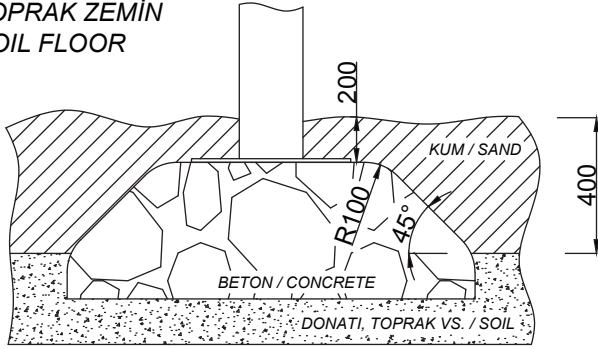







-BETON EBATLARI PROJEYE GÖRE DEĞİŞKENDİR
-CONCRETE DIMENSIONS CHANGE ACCORDING TO PRODUCTS


BETON ZEMİN
CONCRETE FLOOR

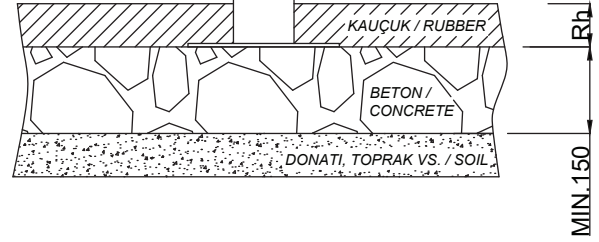

*Rh, düşme yüksekliğine göre değişkendir.
Rh is determined according to fall height.*

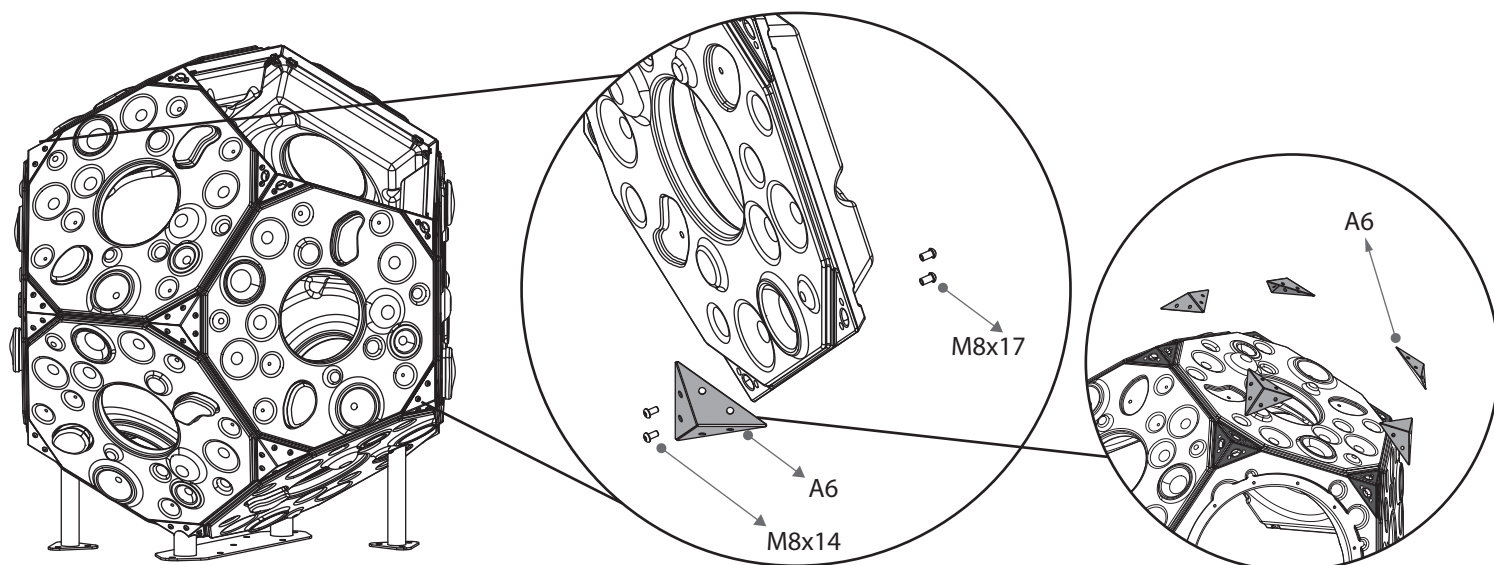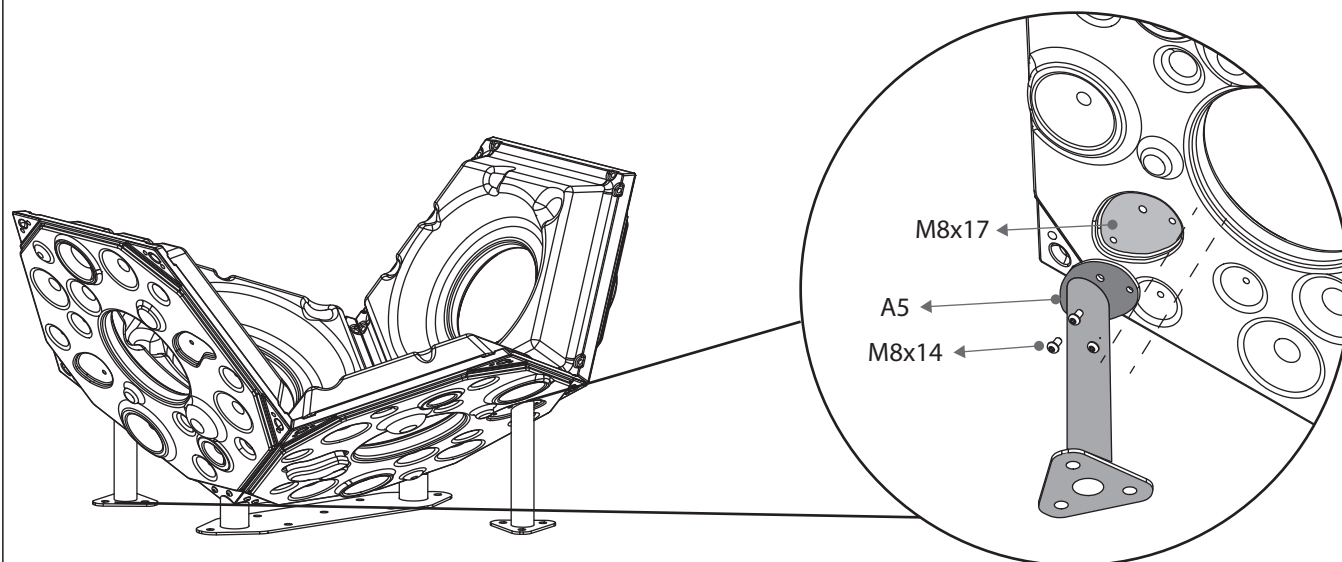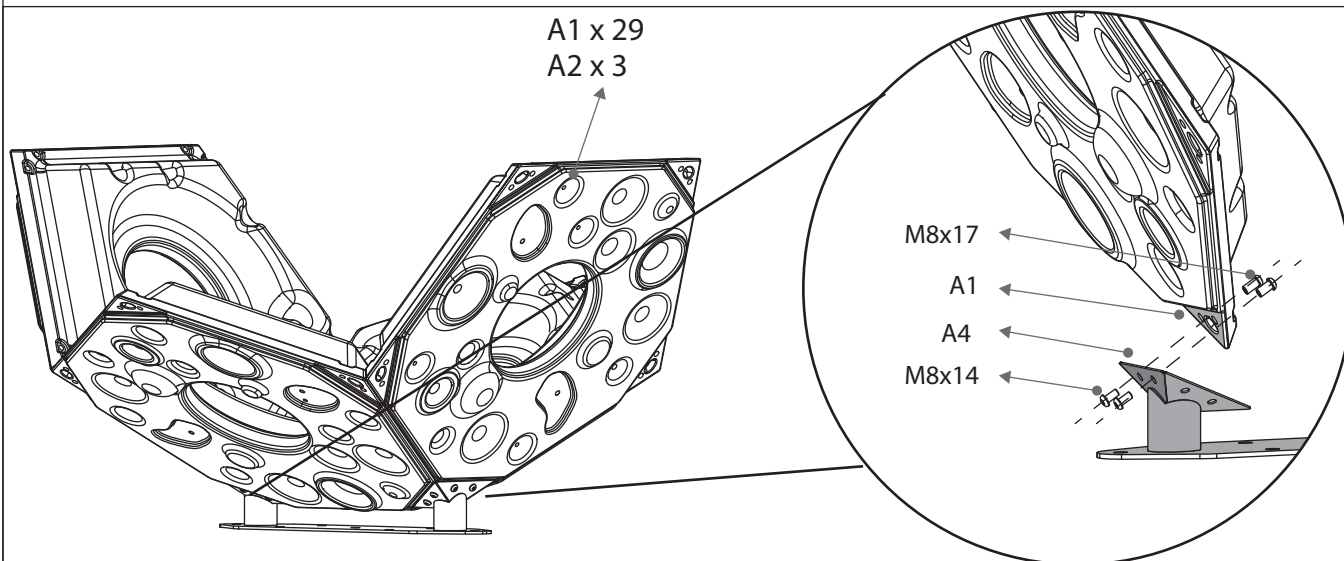

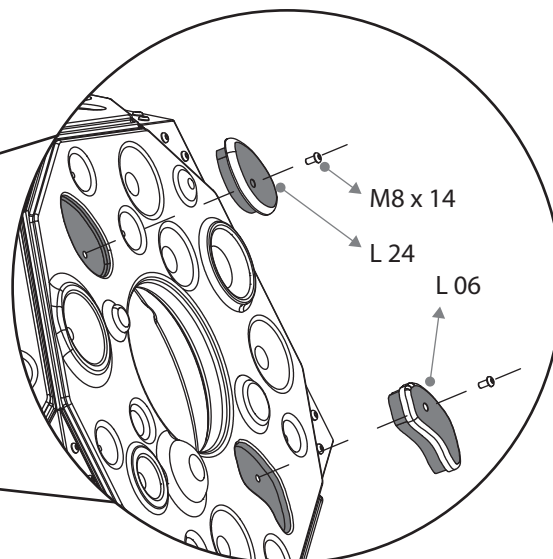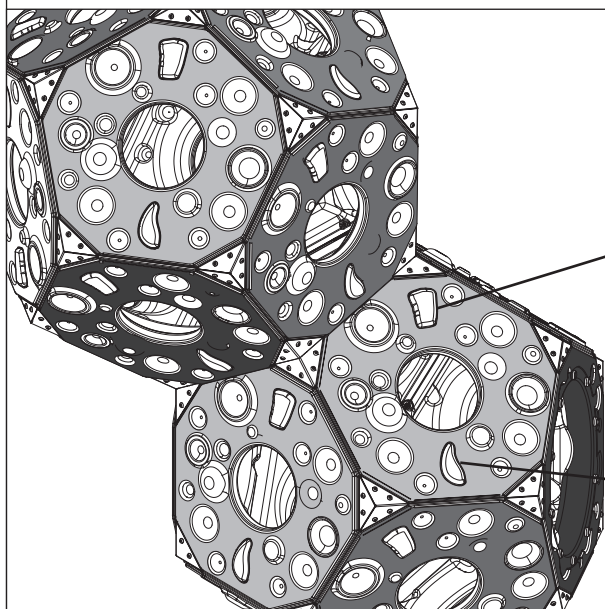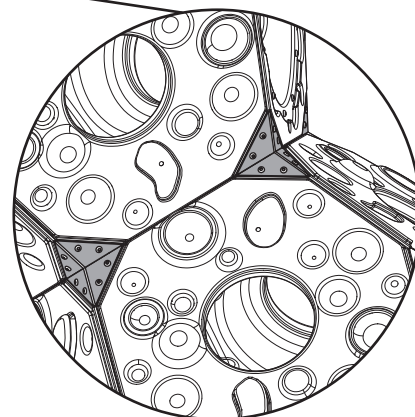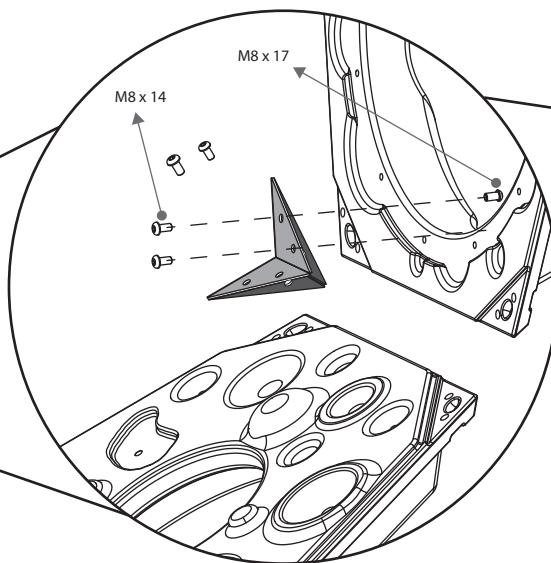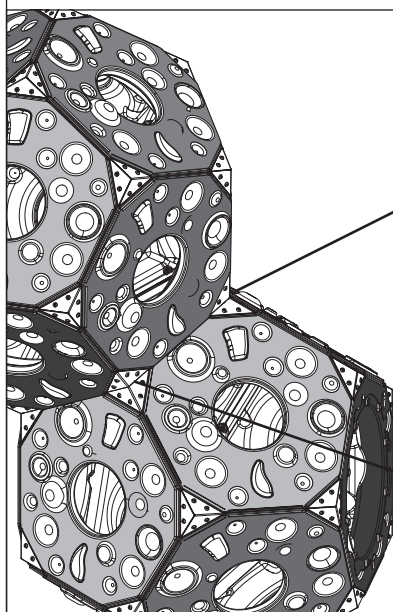

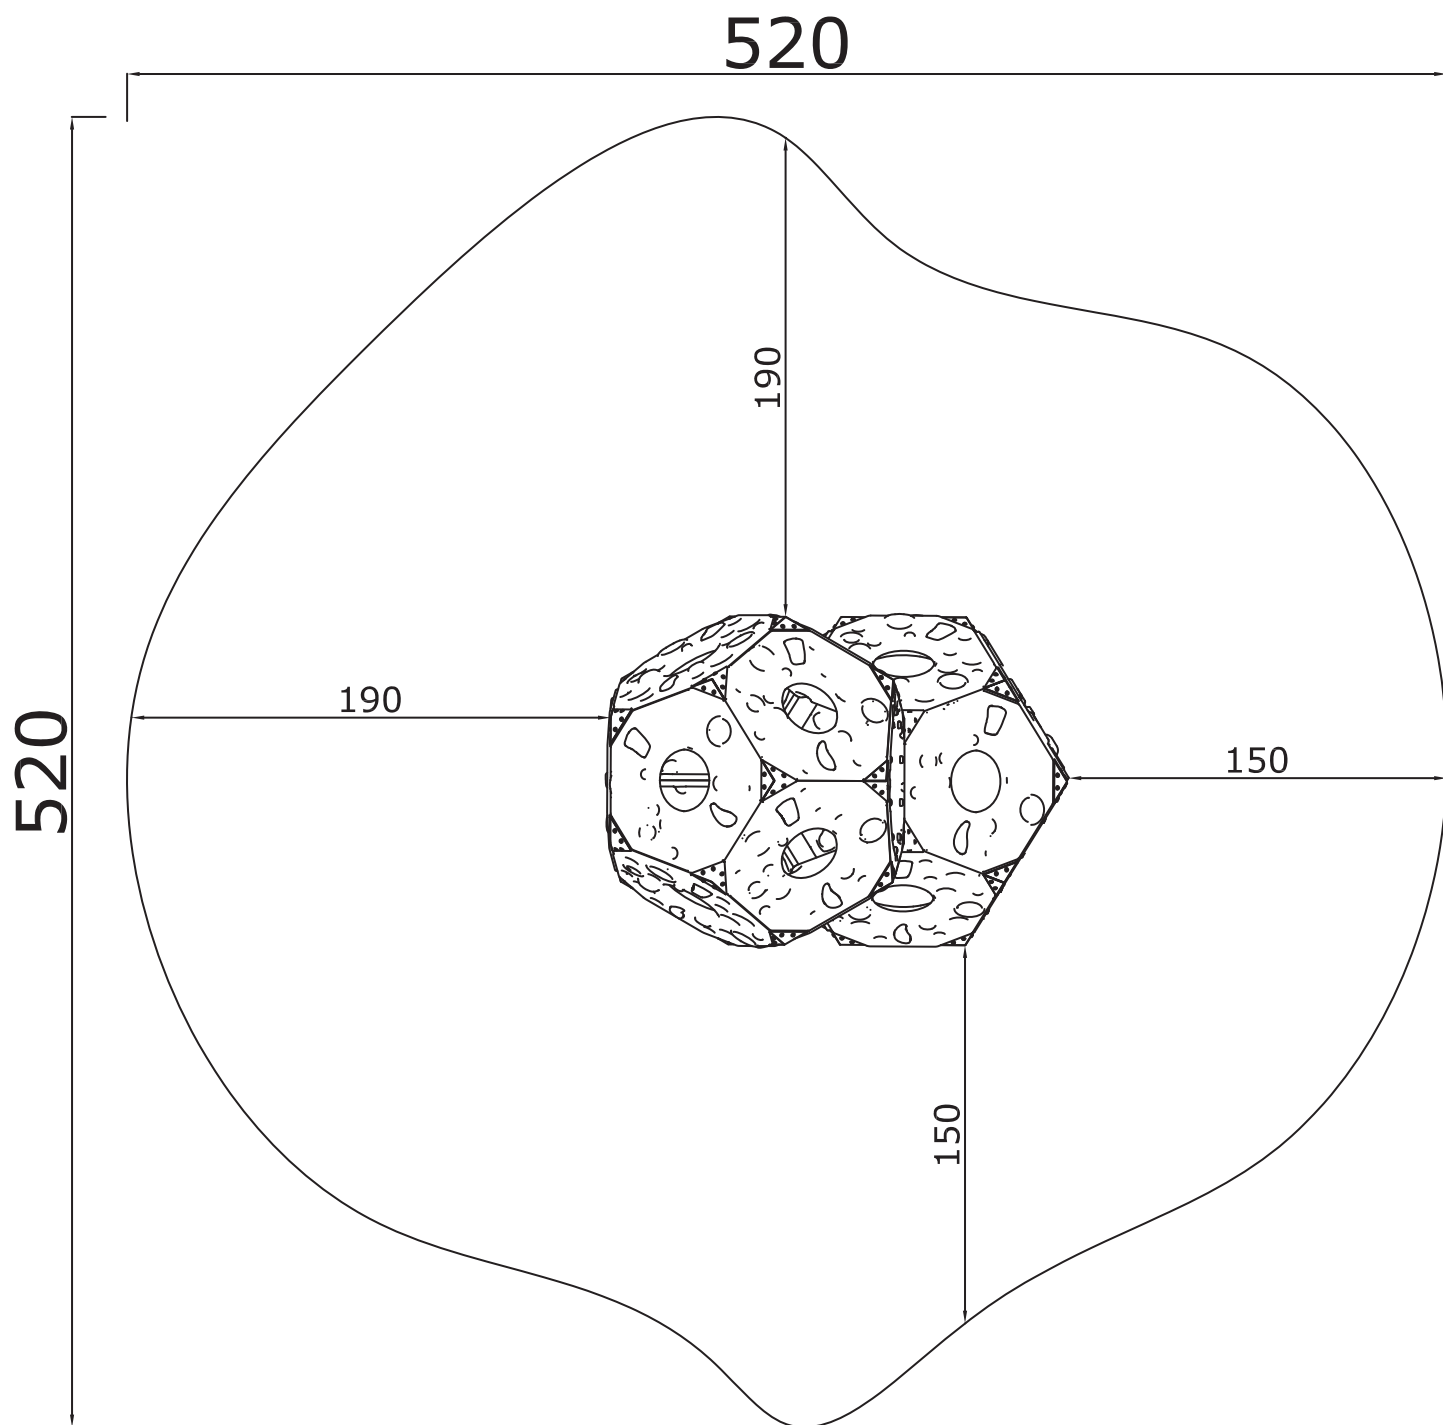

MONTAJ TALİMATLARI

- Ürün kurulumunda montaj kılavuzu kullanılması/riayet edilmesi tavsiye edilir.
- Kurulum kalifiye/yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- Kurulum sırasında ara verilmek isteniyor ise montaj alanı güvenlik şeridi ile çevrilmelidir.
- Montaj kılavuzuna göre eksik yada fazla parça ile karşılaşılır ise üretici firmaya bildirilmesi gerekir.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Assembly instructions guide must be used and the assembly should be made according to it.
- Products must be assembled by qualified/authorized staff.
- If a break is needed through the assembly, the site must be confined with safety strips.
- If there are extra or missing pieces of the product, provider company should be contacted about the situation.

KULLANIM TALİMATLARI

Ürün +5 yaşından büyük kullanıcılar için ve aynı anda 4 kişi tasarlanmıştır. •Kullanıcılar ebeveyn gözetiminde olmalıdır. •Ürün TSE EN 1176-1 ve 1176-7 'e uygun olarak tasarlanıp, üretilmektedir.

- Zemin kaplaması TSE EN 1176-1 e uygun olmalıdır.
- İp tırmanma vb. istasyonlara kask ile çıkmak yasaktır.
- Ürün üzerinde izin verilen ve belirtilen fonksiyonlar / rotalar dışında hareket etmek tehlikeli ve yasaktır.

USAGE INSTRUCTIONS

The product is designed for users aged 5+ and 4 people per usage.

- Usage must be in parents custody.
- The product is designed and manufactured according to TSE EN 1176-1 and 1176-7
- Floor covering must be made according to TSE EN 1176-1
- It's forbidden to use climbing accesories while wearing a helmet.
- It's dangerous and forbidden to use the product outside of its original usage or functions.

BAKIM TALİMATLARI

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

GÜNLÜK MUAYENE (GÖZLE MUAYENE)

DAILY INSPECTION (VISUAL EXAMINATION)

- Ürünün günlük gözle muayenesi TSE 1176-7 Madde 6.1 a. ' ye uygun olarak yapılmaktadır.
- Ürünün / Kompleksin temizliği, ayak basma ve el tutma elemanlarının durumu
- Gevşek taneli zemin kaplaması var ise (kum, çakıl, malç vb.) beton blokları üzerindeki vaziyeti

- Daily inspection of the product is made according to TSE 1176-7 Clause 6.1a.
- Products and area's cleanliness and handles' situation.
- If loose surface covering is used, the concrete blocks' situation.

90 GÜNLÜK MUAYENE (İŞLETME MUAYENESİ)

OPERATIONAL INSPECTION (90 DAY PERIOD)

- Ürünün işletme muayenesi TSE 1176-7 Madde 6.1 b. ' ye uygun olarak yapılmaktadır.
- Dinamik/Hareketli elemanların (doğrusal veya radyal) azami 90 günlük periyotlarda yağlanması (İşletmeci tarafından kullanım yoğunluğuna göre sıklaştırılabilir)
- Modüler bağlantı elemanları ile sabitlenen parçaların rijitliği.
- Yüzey kaplamalarında aşınma, solma kontrolü
- Statik olmayan bir elemana sahip ürün var ise ve gerginlik isteniyor ise (ip tırmanmalar vb.) ürün üzerindeki gerdirmeler ile ayarlanması
- Statik olmayan bir elemana sahip ürün var ise ve sehim isteniyor ise, (teleferik, zip line vb.) ürün üzerindeki gerdirmeler ile ayarlanması

- Operational inspection of the product is made according to TSE 1176-7 Clause 6.1b.
- Dynamic products (linear or radial usage) should be greased in 90 day periods. (the periods can be shortened according to the manufacturer's advice)
- Rigidity of modular connectors and fasteners.
- Inspection on floor coverings to check wear and fade
- If there is an equipment that needs tension (like a climbing equipment) it should be controlled and stretched appropriately.
- If there is an equipment that needs sag (like a rope bridge) it should be controlled and stretched appropriately.

YILLIK MUAYENE (ANA MUAYENE)

ANNUAL MAIN INSPECTION

- Ürünün Yıllık ana muayenesi TSE 1176-7 madde 6.1 c. 'ye uynun olarak yapılmaktadır.
- Dinamik istasyonlarda kullanılan rulman, yataklama vb. elemanların ve tutma, basma vb. fonksiyonlara sahip istasyonların bağlantı elemanlarının rijitsizliğine karşın değişimi
- Ankraj detaylarının (beton, dübel vb.), yatay ve dikey taşıyıcıların (kolon, giriş) rijitliği
- Zemin kaplama elemanındaki aşınmalar (İşletmeci tarafından kullanım yoğunluğuna göre sıklaştırılabilir)

- Annual inspection of the product is made according to TSE 1176-7 Clause 6.1c.
- The situation and ridigity of all bearings, bearing supports etc.
- Rigidity and functionality of products that have fucntions like gripping, stepping etc.
- Rigidity of anchorage equipments (concrete, fixing plugs etc.), vertical and horizontal supports.
- Wear on floor coveringsi (the periods can be shortened according to the manufacturer's advice)